


平面図 (5)

9-27

6

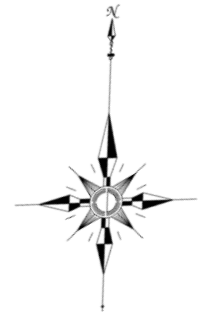


撤去 ACP φ75mm L=22m
 仮設管あり 町道L=22m
 撤去 φ75mm 仕切弁 1基
 新設 HPPE φ75mm L=22m
 新設 φ75mm 仕切弁 1基
 給水取付替え 1か所



撤去 ACP φ150mm L=138m
 仮設管あり 町道L=138m
 撤去 φ150mm 仕切弁 3基
 撤去 φ75mm 消火栓 1基
 新設 HPPE φ150mm L=138m
 新設 φ150mm 仕切弁 3基
 新設 φ75mm 消火栓 1基
 給水取付替え 14か所

案内図

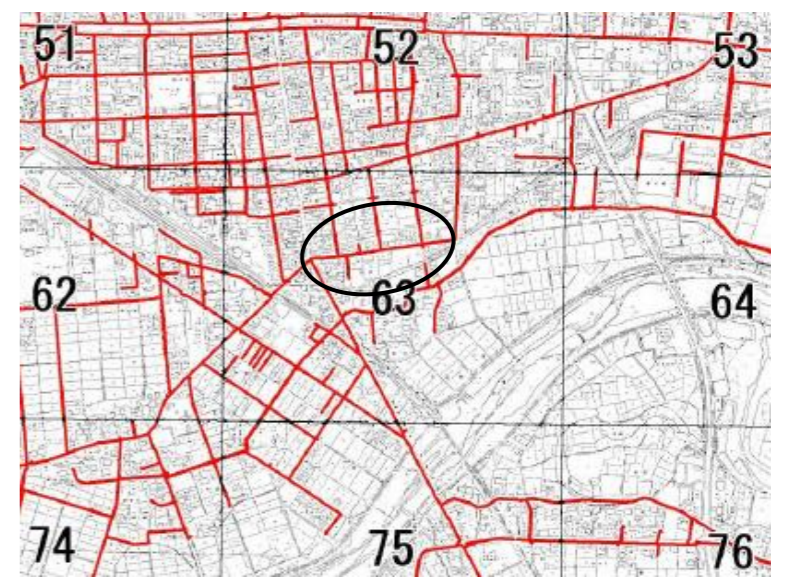

年 度	令和5年度		
工事場所	浪江町樋渡 他		
工 事 名	浪江町ACP配水管布設替工事 C地区 (その1)		
図 名	案内図・平面図 (5) 9-27		
縮 尺	FREE	図面番号	6/9