
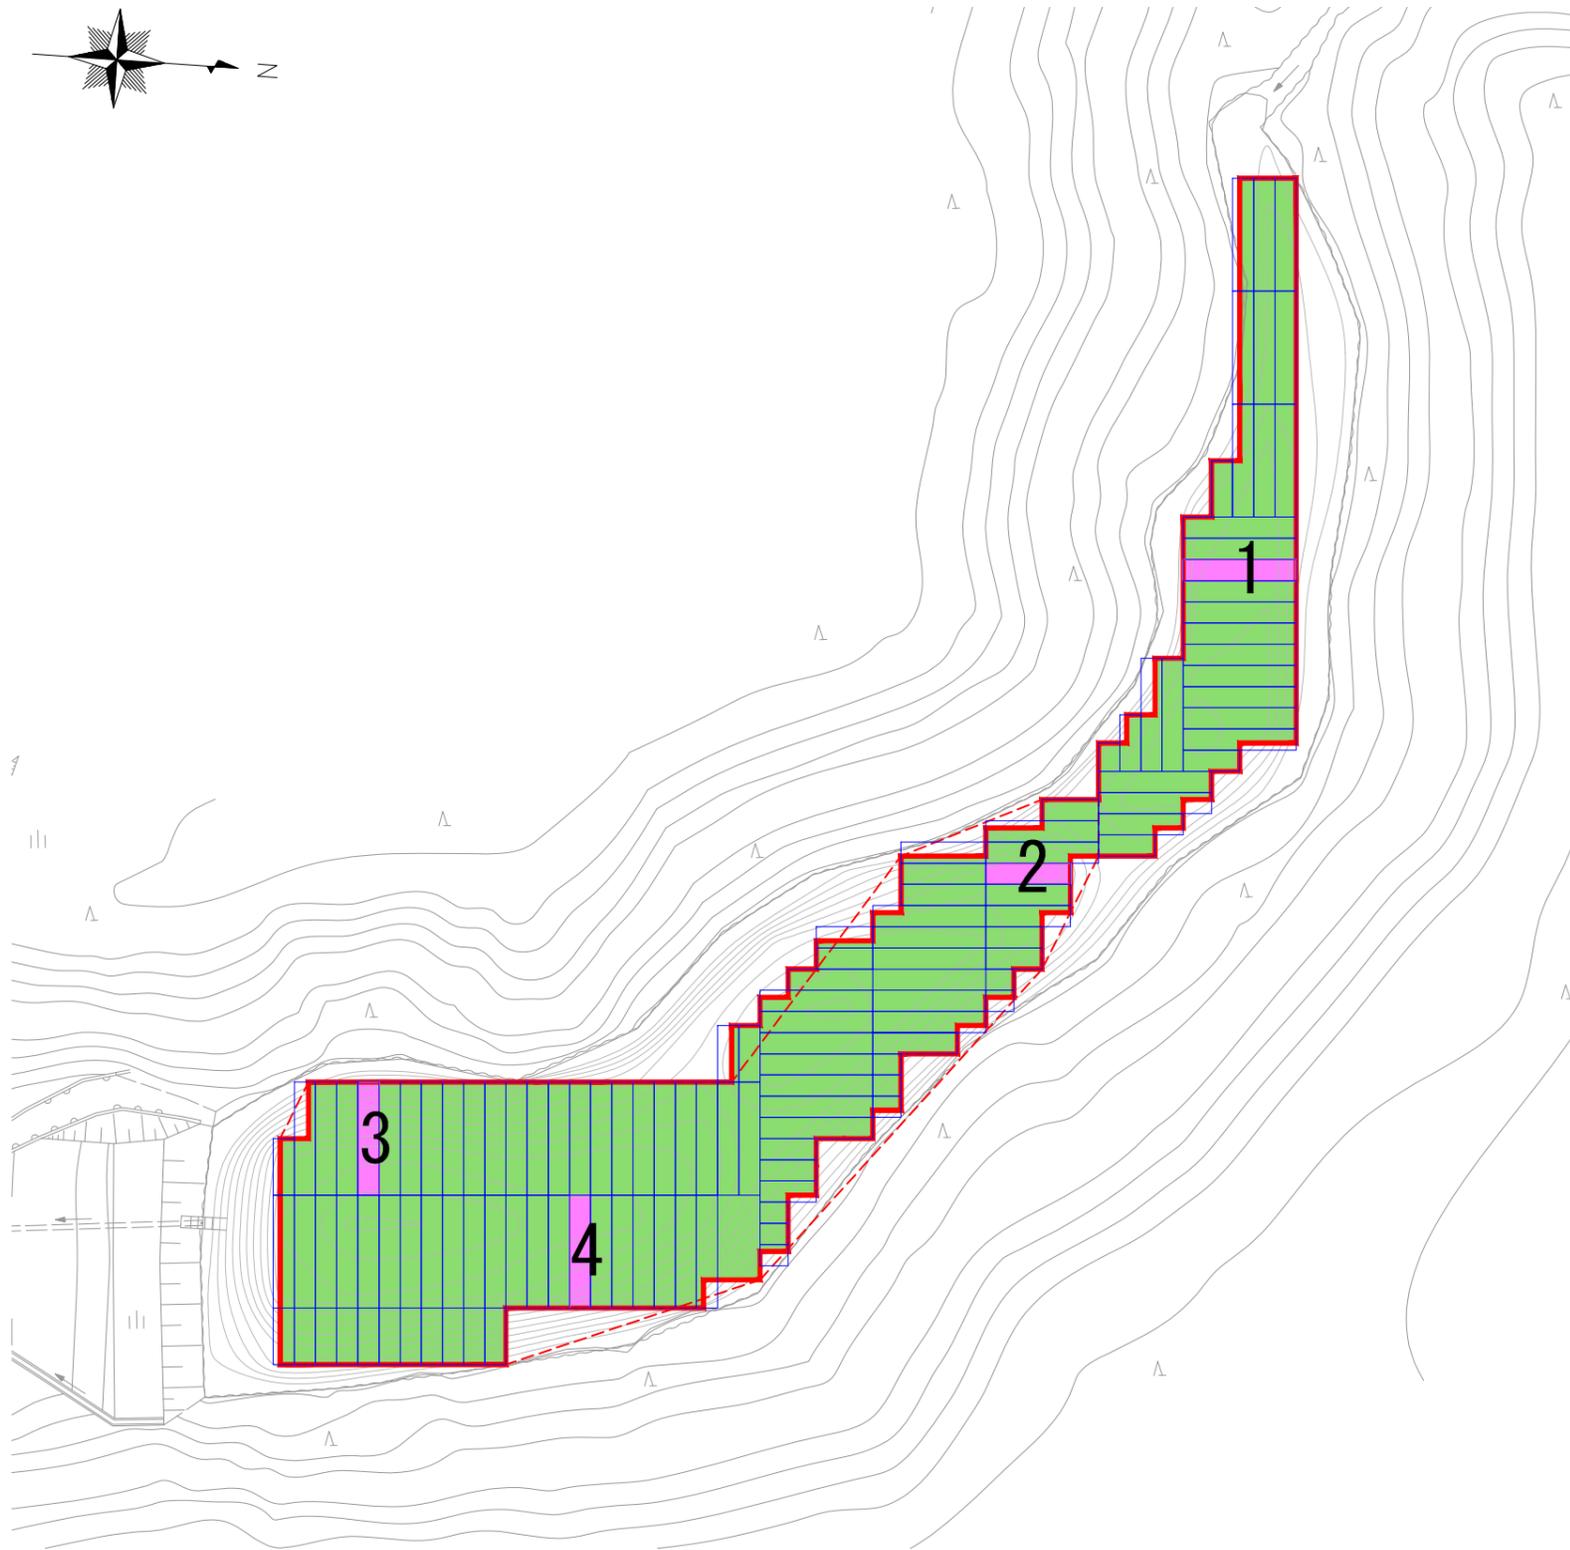


北谷地ため池 測定結果



凡 例	
	対 策 範 囲
	浚 渫 施 工
	品 質 管 理 点

池名	品質管理地点	対策前	対策後	低減率
		(¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs合算) Bq/kg(dry)	(¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs合算) Bq/kg(dry)	
北 谷 地 た め 池	1	17,000	130	99.2%
	2	31,000	検出下限以下	99.9%
	3	20,000	検出下限以下	99.8%
	4	38,000	検出下限以下	99.9%
	平均	26,500	63	99.7%

※検出下限値 = 40Bq/kg

