




【凡例】		
記号	名称・仕様	
	電灯分電盤	
①	埋込コンセント (金属プレート)	2P15Ax1
①2	埋込コンセント (金属プレート)	2P15Ax2
①E	埋込コンセント (金属プレート)	2P1E15Ax1
②	埋込コンセント (金属プレート)	3P20Ax1
③	フロアコンセント	2P15Ax2

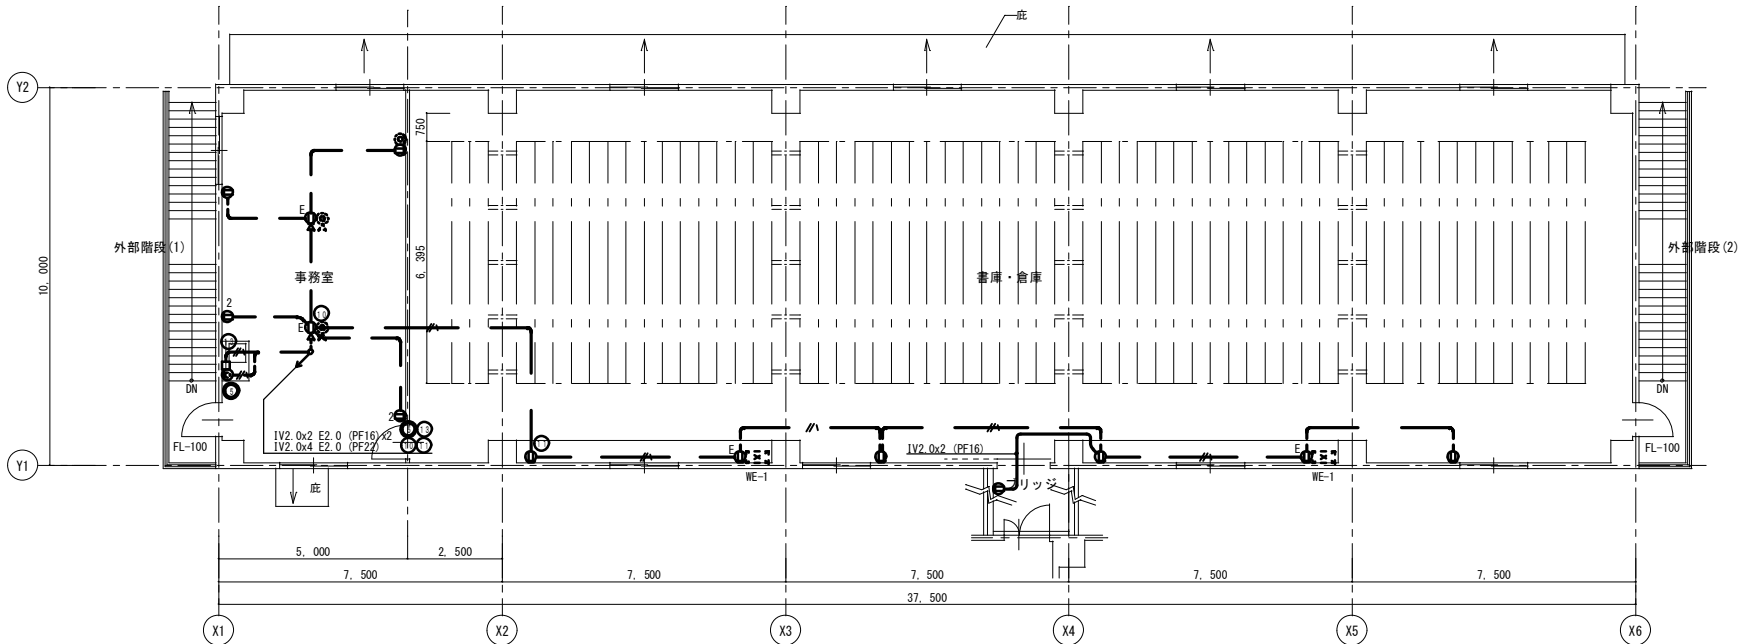




特記なき配管配線は下記による。		
	IV2. 0x2	(PF16)
	IV2. 0x2 E2. 0	(PF16)
	IV2. 0x3 E2. 0	(PF16)
	IV5. 5 ^φ x2 E2. 0	(PF22)

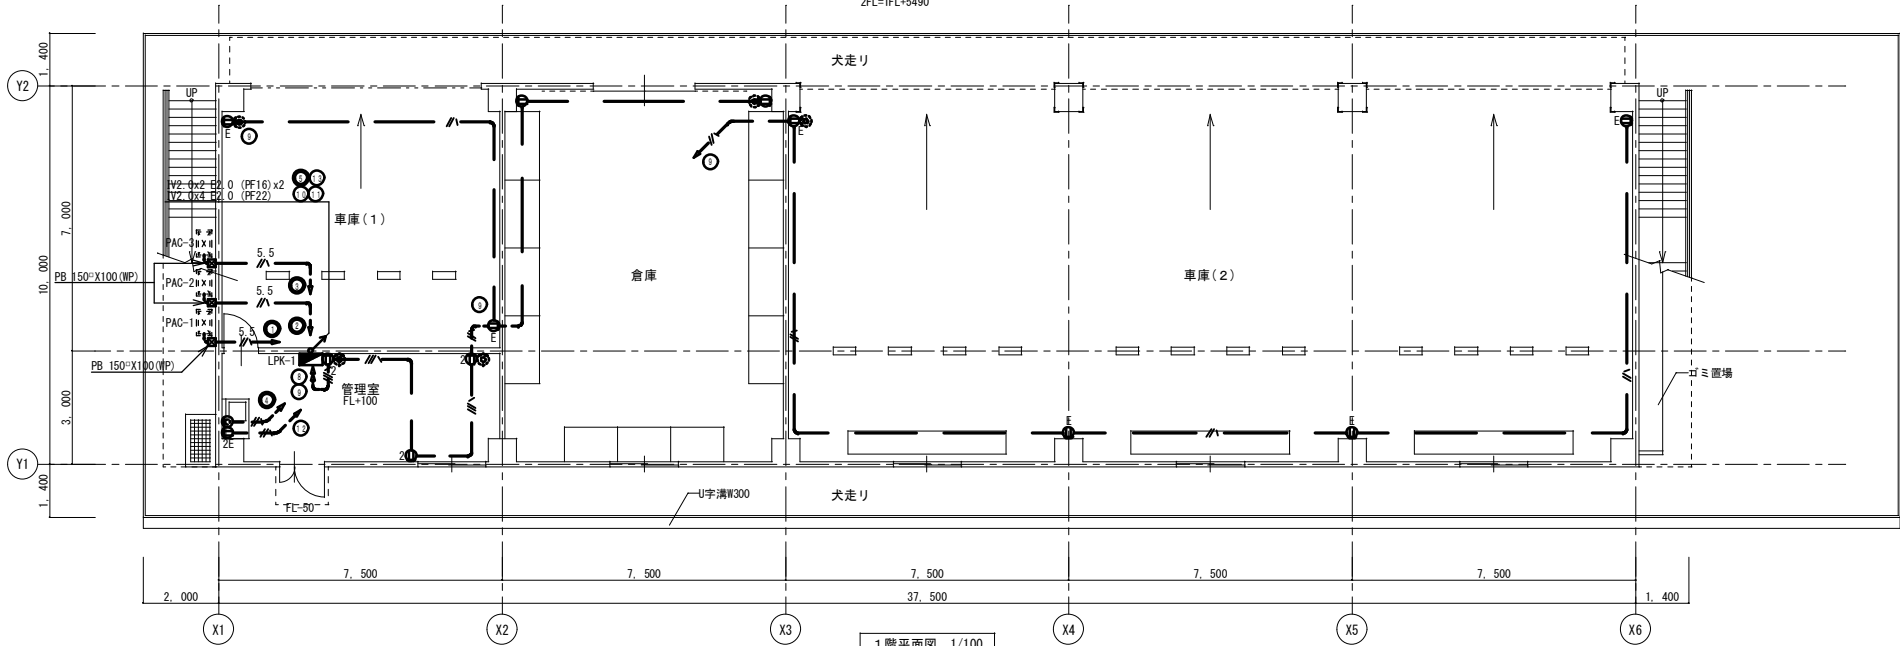


2 階平面図 1/100
2FL=IFL+5490






1 階平面図 1/100
1FL 設定GL+750

	ロッカー型防災アンブ20局防災盤組込
	端子盤
	天井埋込スピーカ アツテネータ月
	壁掛スピーカ アツテネータ月
	クリアホーン

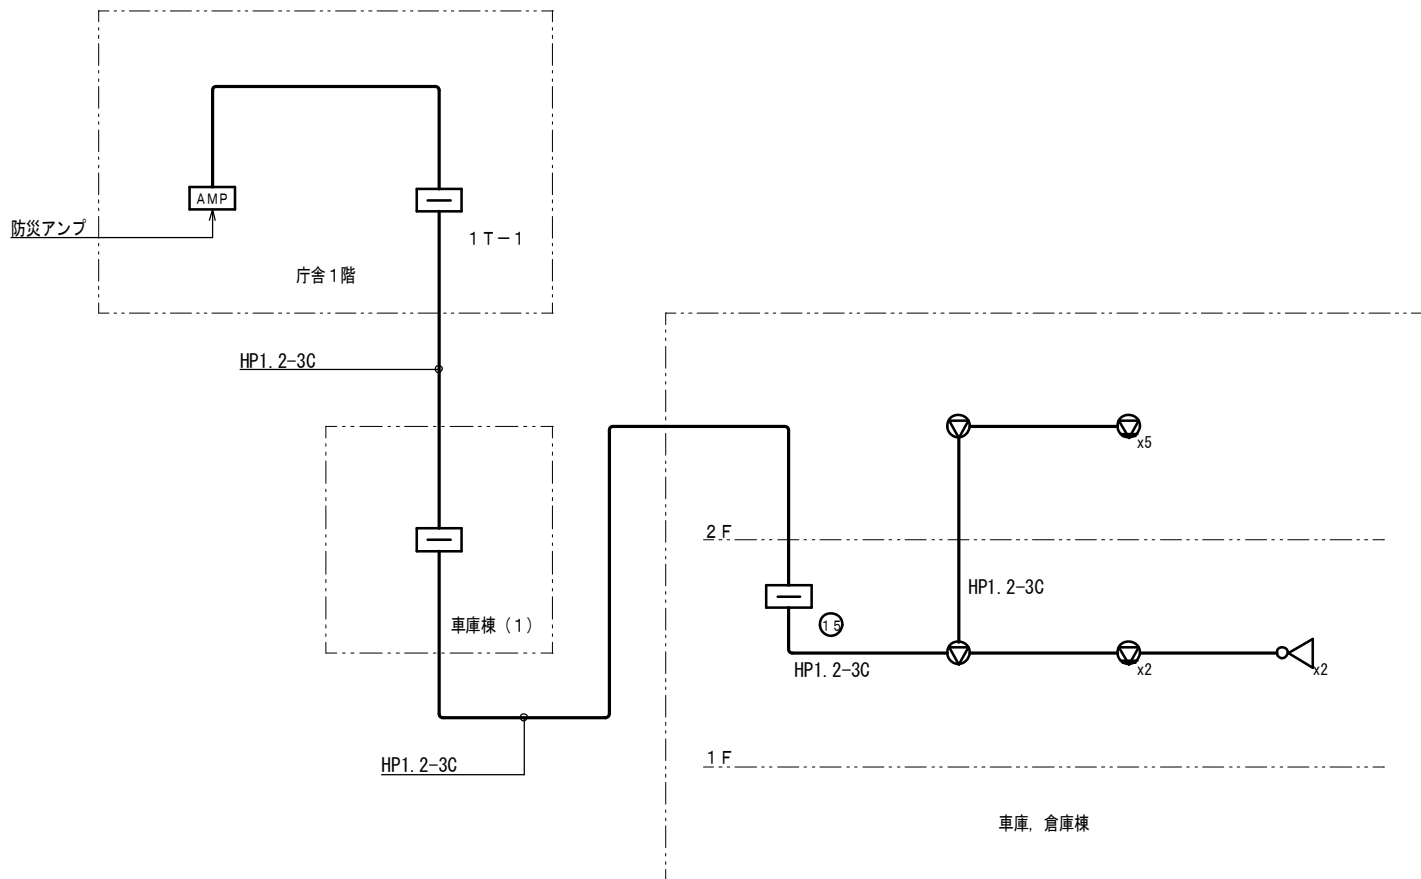

拡声設備

記 事		業務名称	浪江町役場本庁舎診断・調査業務委託		工事名称			設計年月	平成28年12月
		 株式会社 幹企図設計 福島支店 一級建築士（大臣） 第90900号 折原 幸一 印		図面名称	車庫・倉庫棟 拡声・自火報設備 系統図		縮尺 A1： — A3： —	図番番号 E - 04	

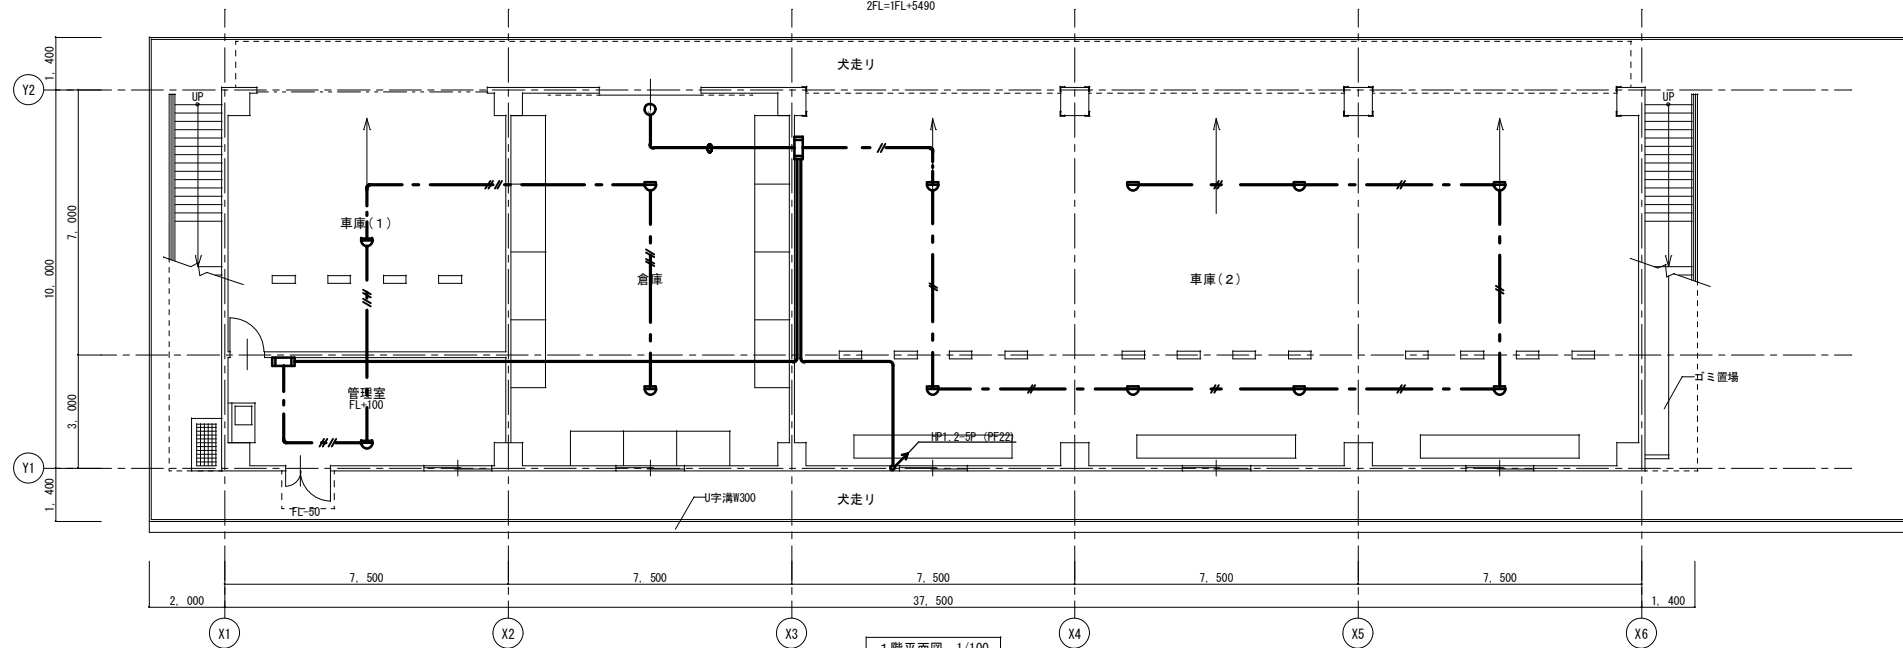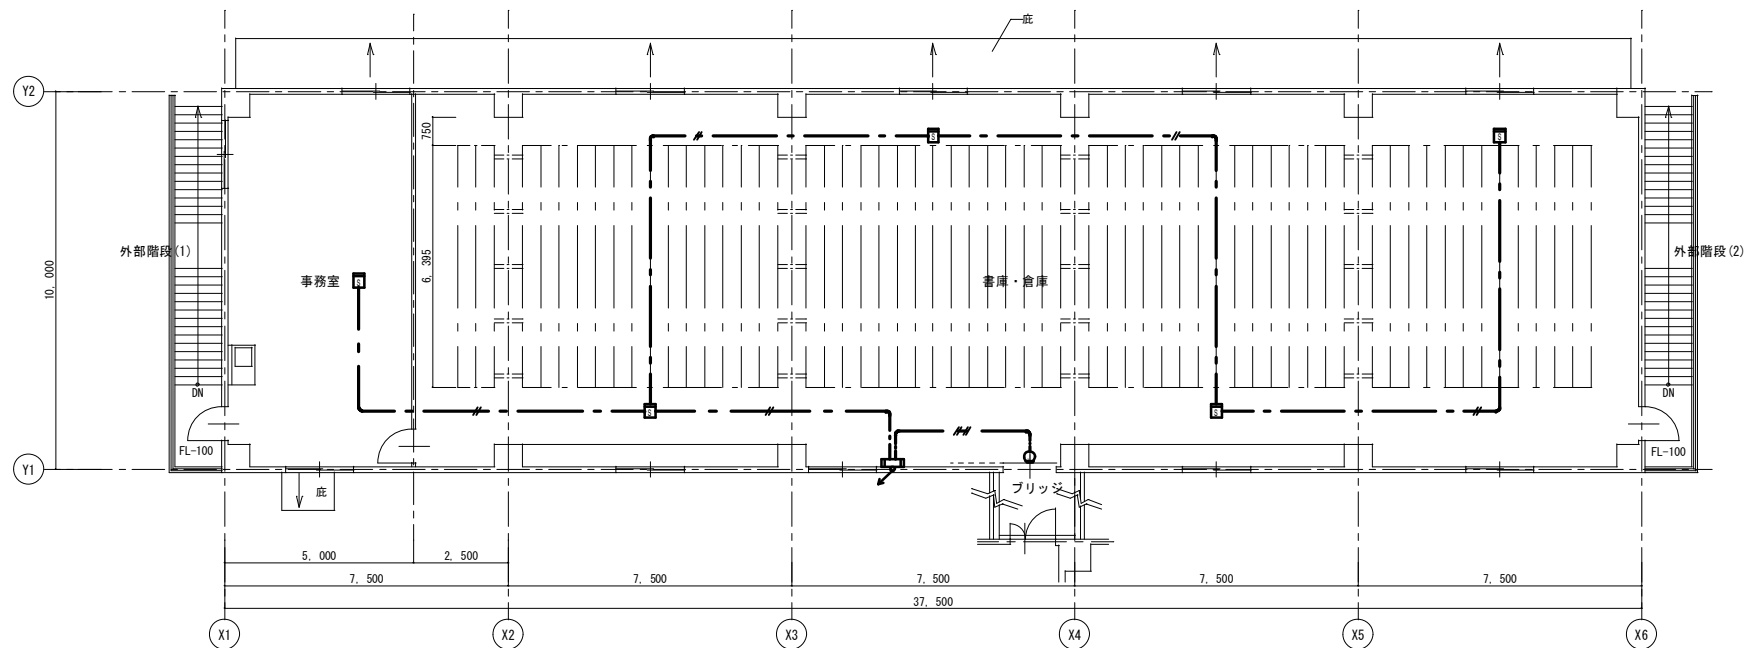

特記なき配管配線は下記による。		
	AE0. 9-2C	ころがし
	AE0. 9-4C	ころがし
	空配管	(PF16)

壁内立上、立下部は所管にて保護の事

