


八竜内第一ため池(再対策) 測定結果

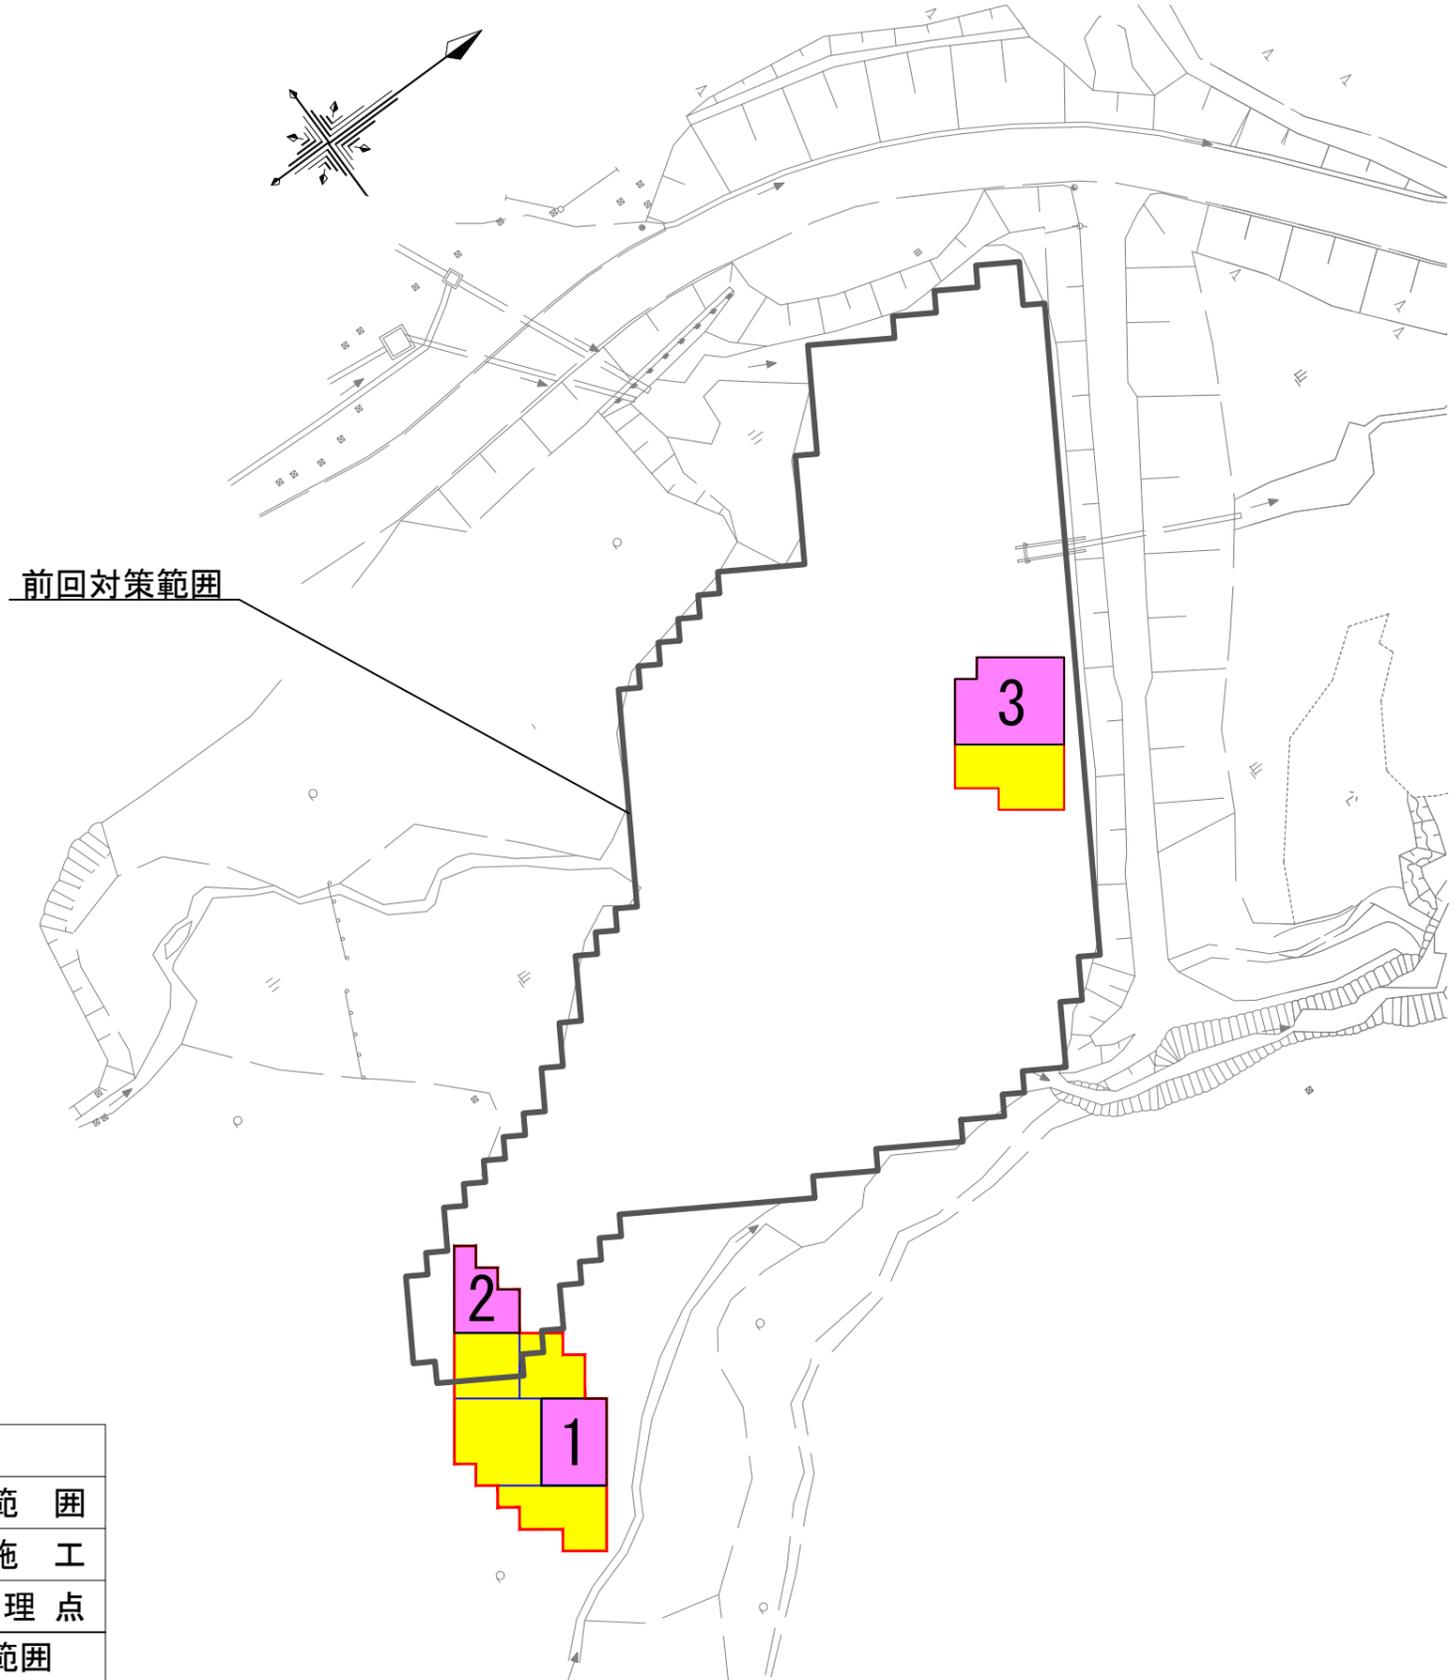

凡 例	
	対 策 範 囲
	掘 削 施 工
	品 質 管 理 点
	前 回 対 策 範 囲

池名	品質管理地点	対策前 (¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs合算)	対策後 (¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs合算)	低減率	
		Bq/kg(dry)	Bq/kg(dry)		
八竜内第一 ため池	(掘削)	1	11,683	1,091	90.7%
		2	10,874	245	97.7%
		3	10,992	750	93.2%
	平均	11,183	695	93.8%	

※検出下限値=40Bq/kg

