



屋内空間線量率測定結果(美容室)

行政区	酒田行政区	管理番号	-
地権者名	Y 氏		
住所	-		

○敷地内概況及び空間線量率

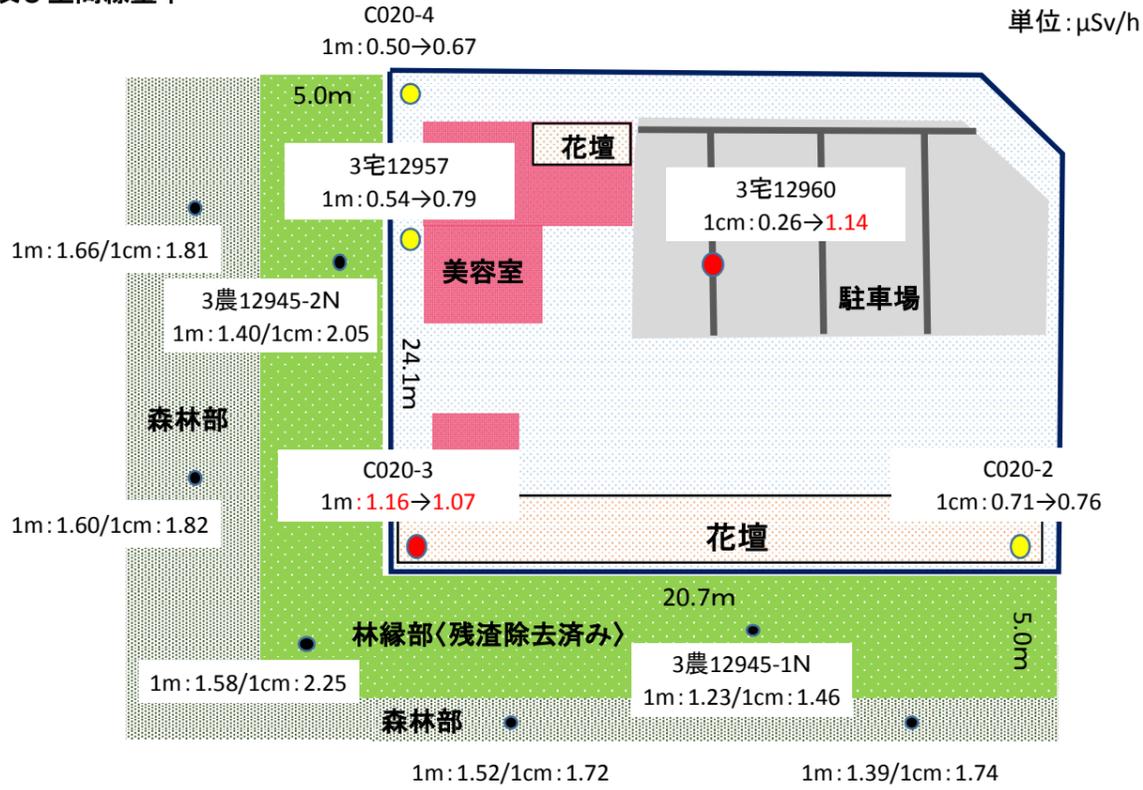

○室内外空間線量率測定結果

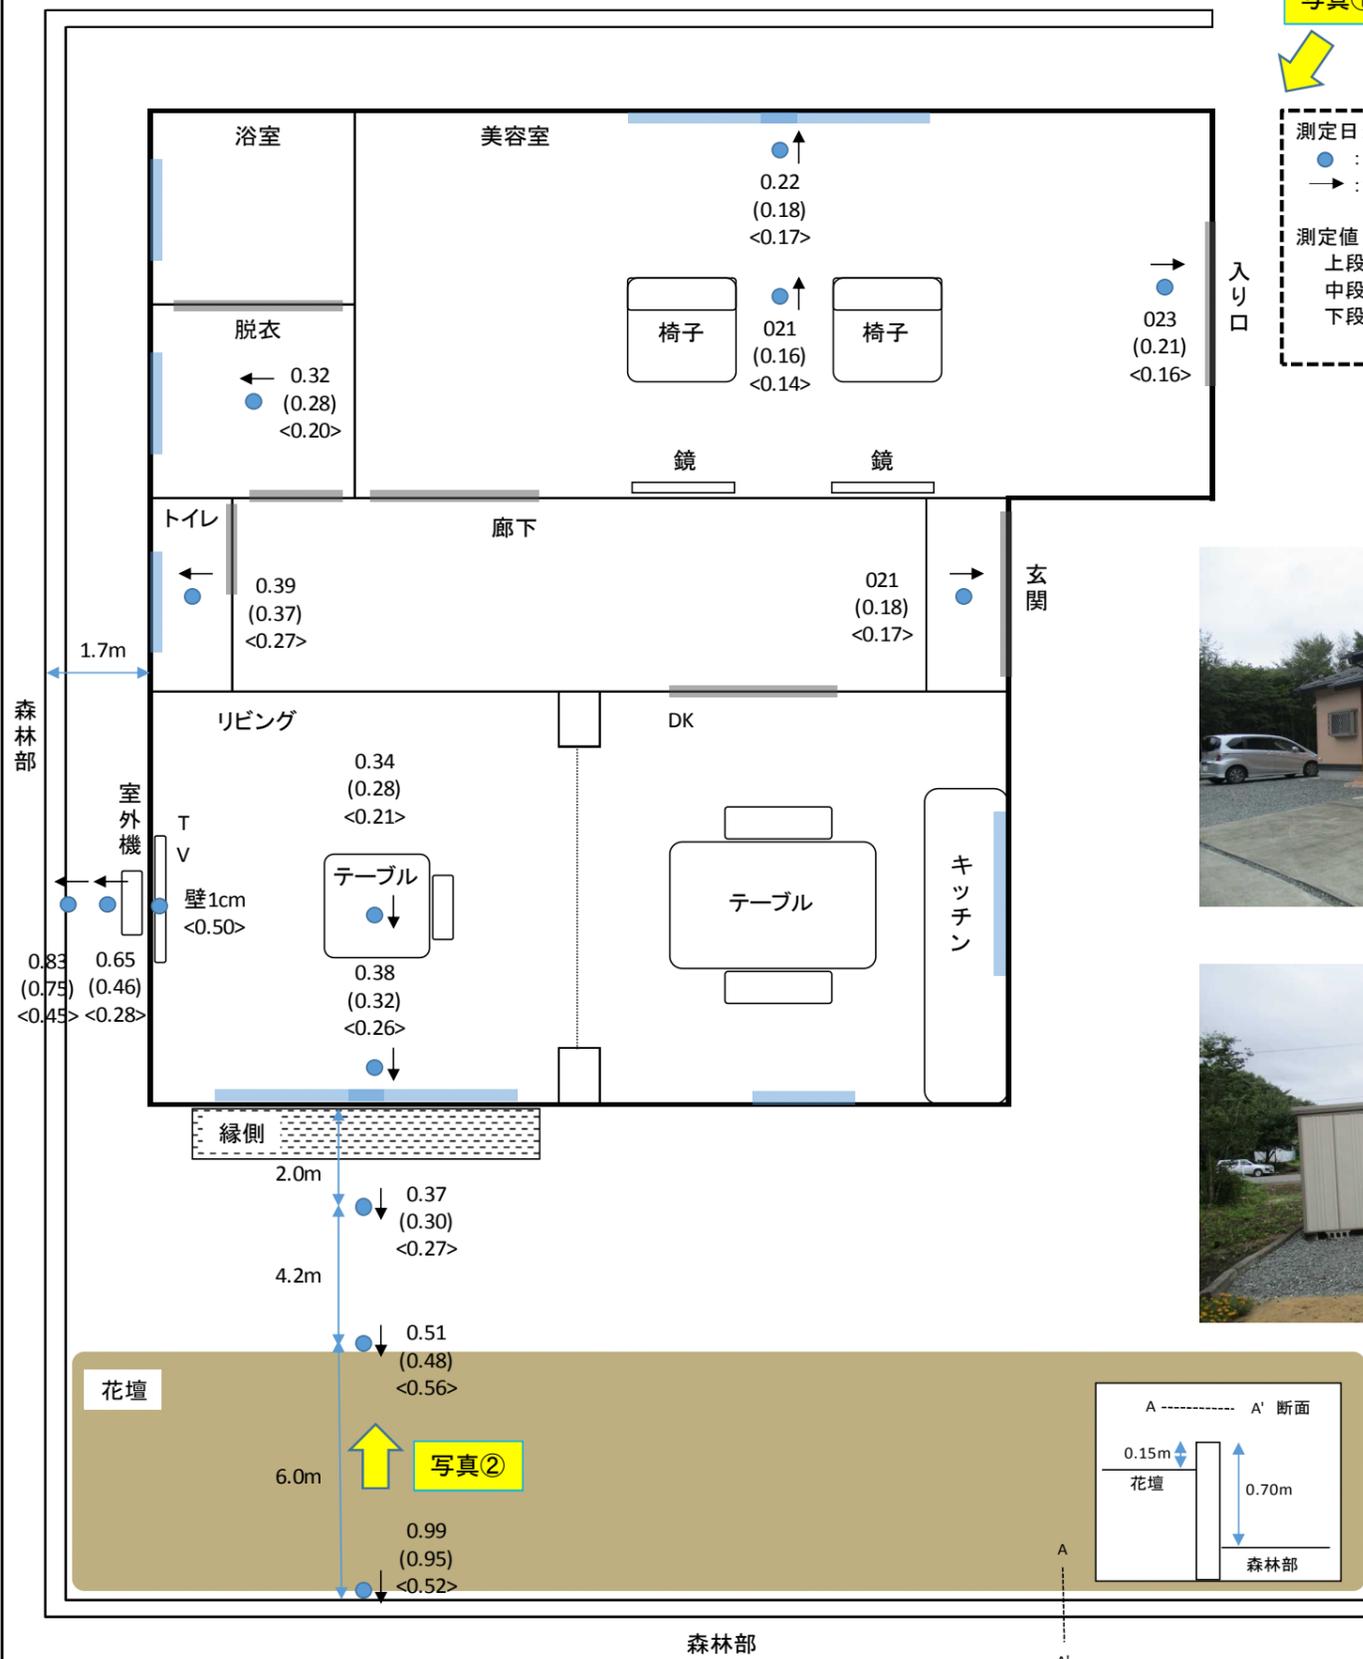

写真①

測定日: 2017年8月9日(水)
 ● : 測定ポイント
 → : シンチレーションサーベイの方向
 測定値
 上段: 1m高空間線量率 [μSv/h]
 中段: (50cm高空間線量率) [μSv/h]
 下段: <1cm高空間線量率> [μSv/h]



写真①



写真②